


MONTERING AV DRYPP-PANNE MED VARME OG DRENERING

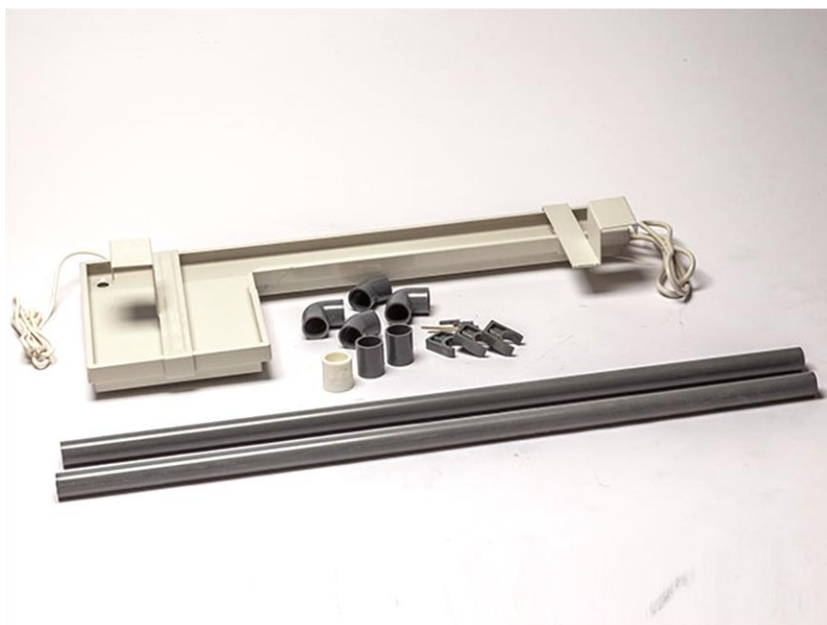

Drypp-panne med varme og drenerør med varmekabel

Denne drypp-pannen har en varmekabel som sørger for oppvarming av selve panne og rørføring. Varmekabelen er termostatstyrt med innslag ved $+3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{C}$).

Pannen monteres med de medfølgende konsollene slik at den dekker hullene der det kommer vann under avriming. Posisjonen sikres med settskruene.

Den hvite koblingen skrues på utløpet av pannen og rør og rørdelene tilpasses etter ønske. Tre varmekabelen gjennom de tilpassede rør og deler før endelig monteringen og eventuell liming av rørdelene. Avløpet må legges slik at det ikke blokkeres.

Klammer monteres der det er hensiktsmessig for å holde rørføringen på plass.

Ved lavere temperaturer enn -15°C og vind kan pannen fryse til. Det kan da legges inn en ekstra varmekabel i pannen for å unngå dette.

NB! Det er særdeles viktig at varmekabelen strekkes helt ut og ikke ligger «dobbelt» da den da kan utvikle høy varme lokalt og føre til skader og brann.

Tilkobling må kun utføres når strømtilførsel er koblet fra og utføres etter gjeldende forskrifter. Det anbefales å bruke niter/endehylser.